## MTN6005-0001




## MTN6003-0002




## MTN670802



## MTN644592

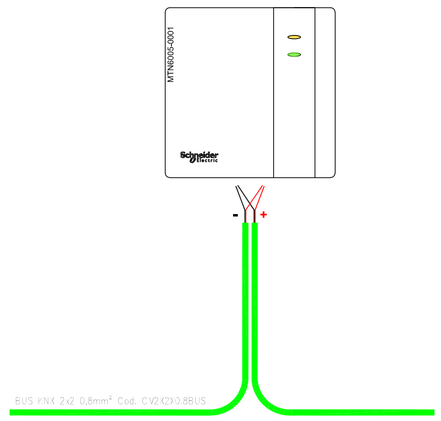


## MTN649208

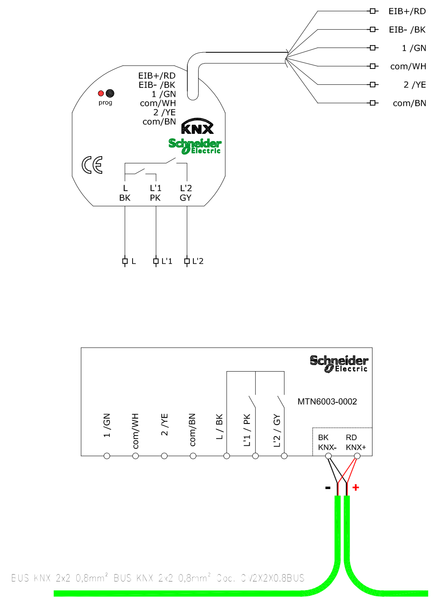


## MTN649804



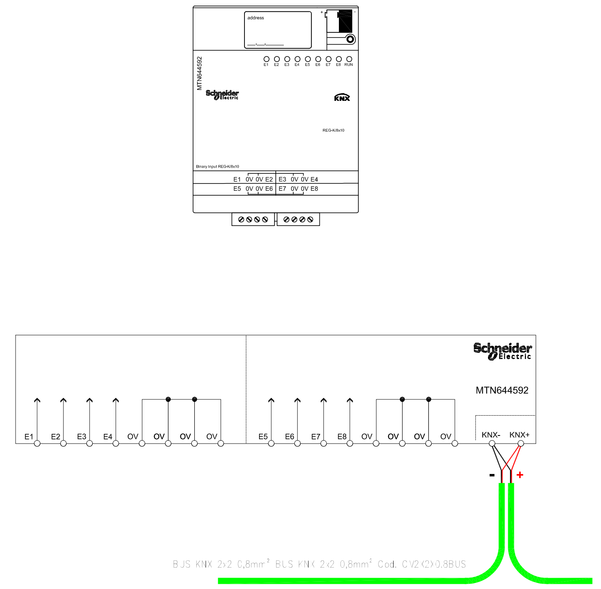
## MTN684032

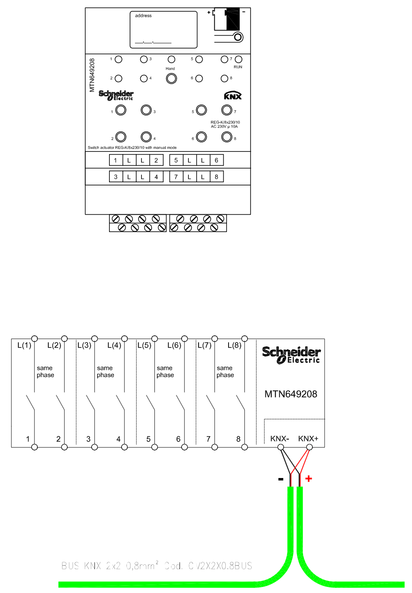


## ABLM1A24004 + LSS100200

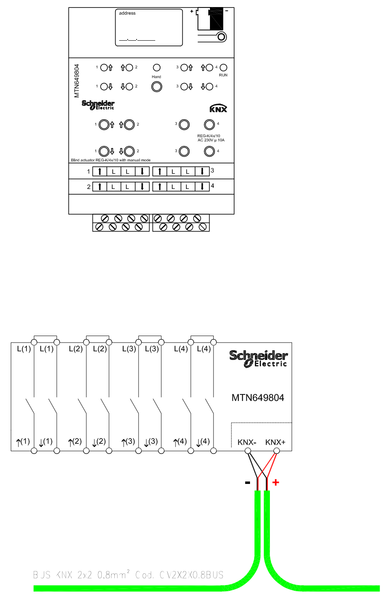


## TIPICO PER DIMENSIONAMENTO Q.E. DI PIANO

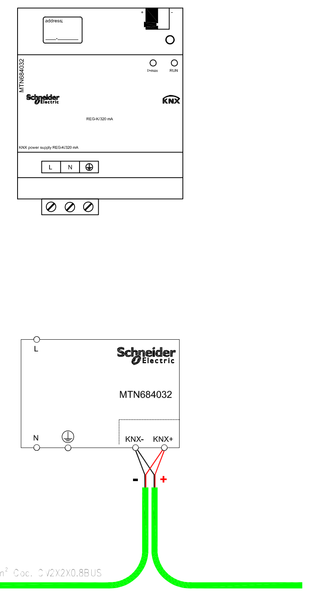


**ATTENZIONE!**
**La posizione dei quadri elettrici e dei componenti è solo indicativa. Eseguire il collegamento del bus in base all'effettiva disposizione. Rete Ethernet indicativa, architettura preliminare non esecutiva.**

**Caratteristiche cavi BUS consigliati**
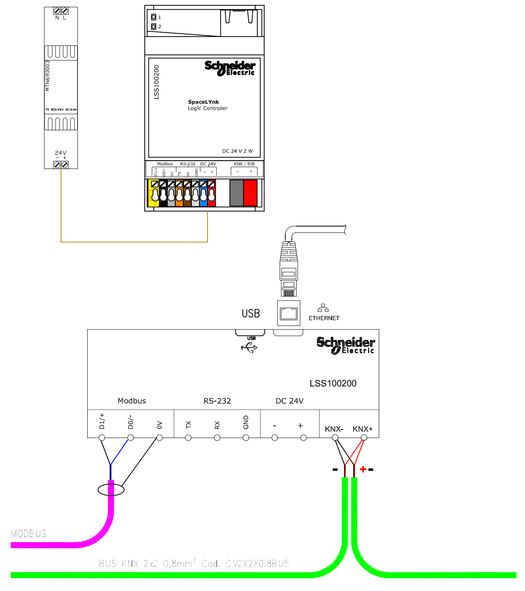
| Rete | Tipo cavo | Lunghezza Max [m] |
|---|---|---|
| Modbus | BELDEN 9841 / 9842 BELDEN 3105A / 3107A | 1000 |
| BUS KNX | cod.CV2X2X0.8BUS | 350 tra aliment. KNX e dispositivo |
| ETHERNET | UTP Cat 6 | 90 |
| M-BUS | Multipolare 2x1.5 CEAM Y08719 | 1000 |

Nel caso in cui la Ditta Esecutrice dei Lavori ritenga di voler apportare modifiche al presente schema di impianto, la stessa Ditta dovrà fornire, prima di eseguire qualsiasi lavorazione ad esso relativa, lo schema aggiornato e le verifiche di calcolo derivanti dalla modifica apportata. La Stazione Appaltante si riserverà di accettare o meno le varianti apportate.

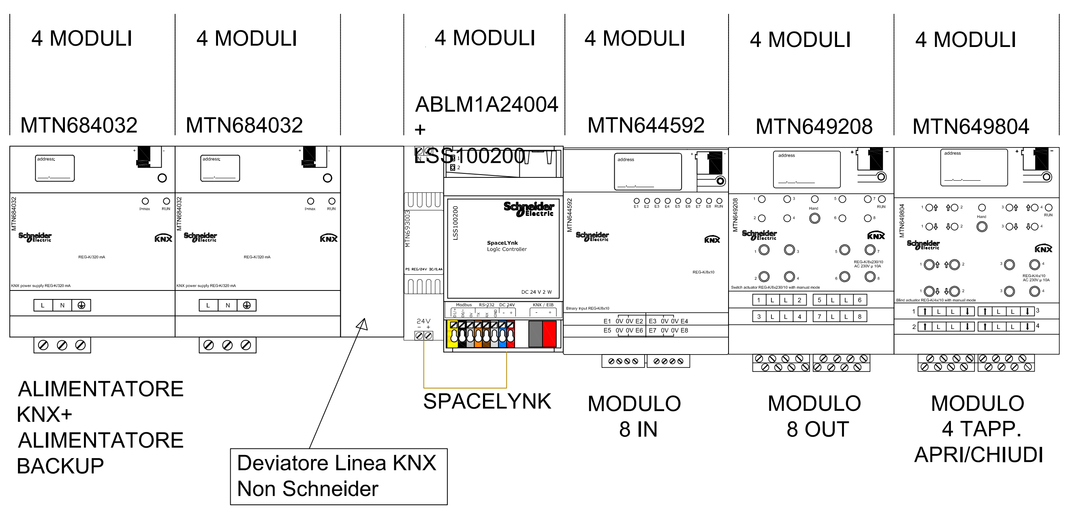Rientra negli obblighi dell'Impresa Appaltatrice la redazione degli elaborati AS BUILT (come realizzato) prima del collaudo finale. Gli elaborati di progetto dovranno essere aggiornati a cura dell'impresa come realizzati e dovranno contenere nel dettaglio le tipologie di apparecchiature e componenti principali, specificandone la marca, il modello e le caratteristiche fondamentali.

# COMUNE DI FIRENZE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI IN CONDOMINIO PLURIPIANO, MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI

E.R.P. VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

APPALTO OPERE IMPIANTISTICHE CONDOMINIALI NON PIU' RICOMPRESE NELL'APPALTO IN CORSO

Operatore: CASA SPA

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

REV. PROGETTO ARCHITETTONICO:
Ing. Leonardo Boschi

REV. PROGETTO IMPIANTI:
Ing. Dimitri Celli - P.I. Mauro Bossoli

| TAV. N° | ELABORATO: | SCALA: |
|---|---|---|
| ES-EL 031.4 | SCHEMA TIPOLOGICI ALLACCIAMENTO APPARATI KNX | DATA: Febbraio 2021 |
| FI25-ES-EL-031.4-01 | | |

| ADDETTO ALLA VERIFICA | ING. Lorenzo Panerai | GEOM. Alessandro Caioli |
|---|---|---|